โครงสร้างไดอะแกรมชุดจ่ายไฟ 3310

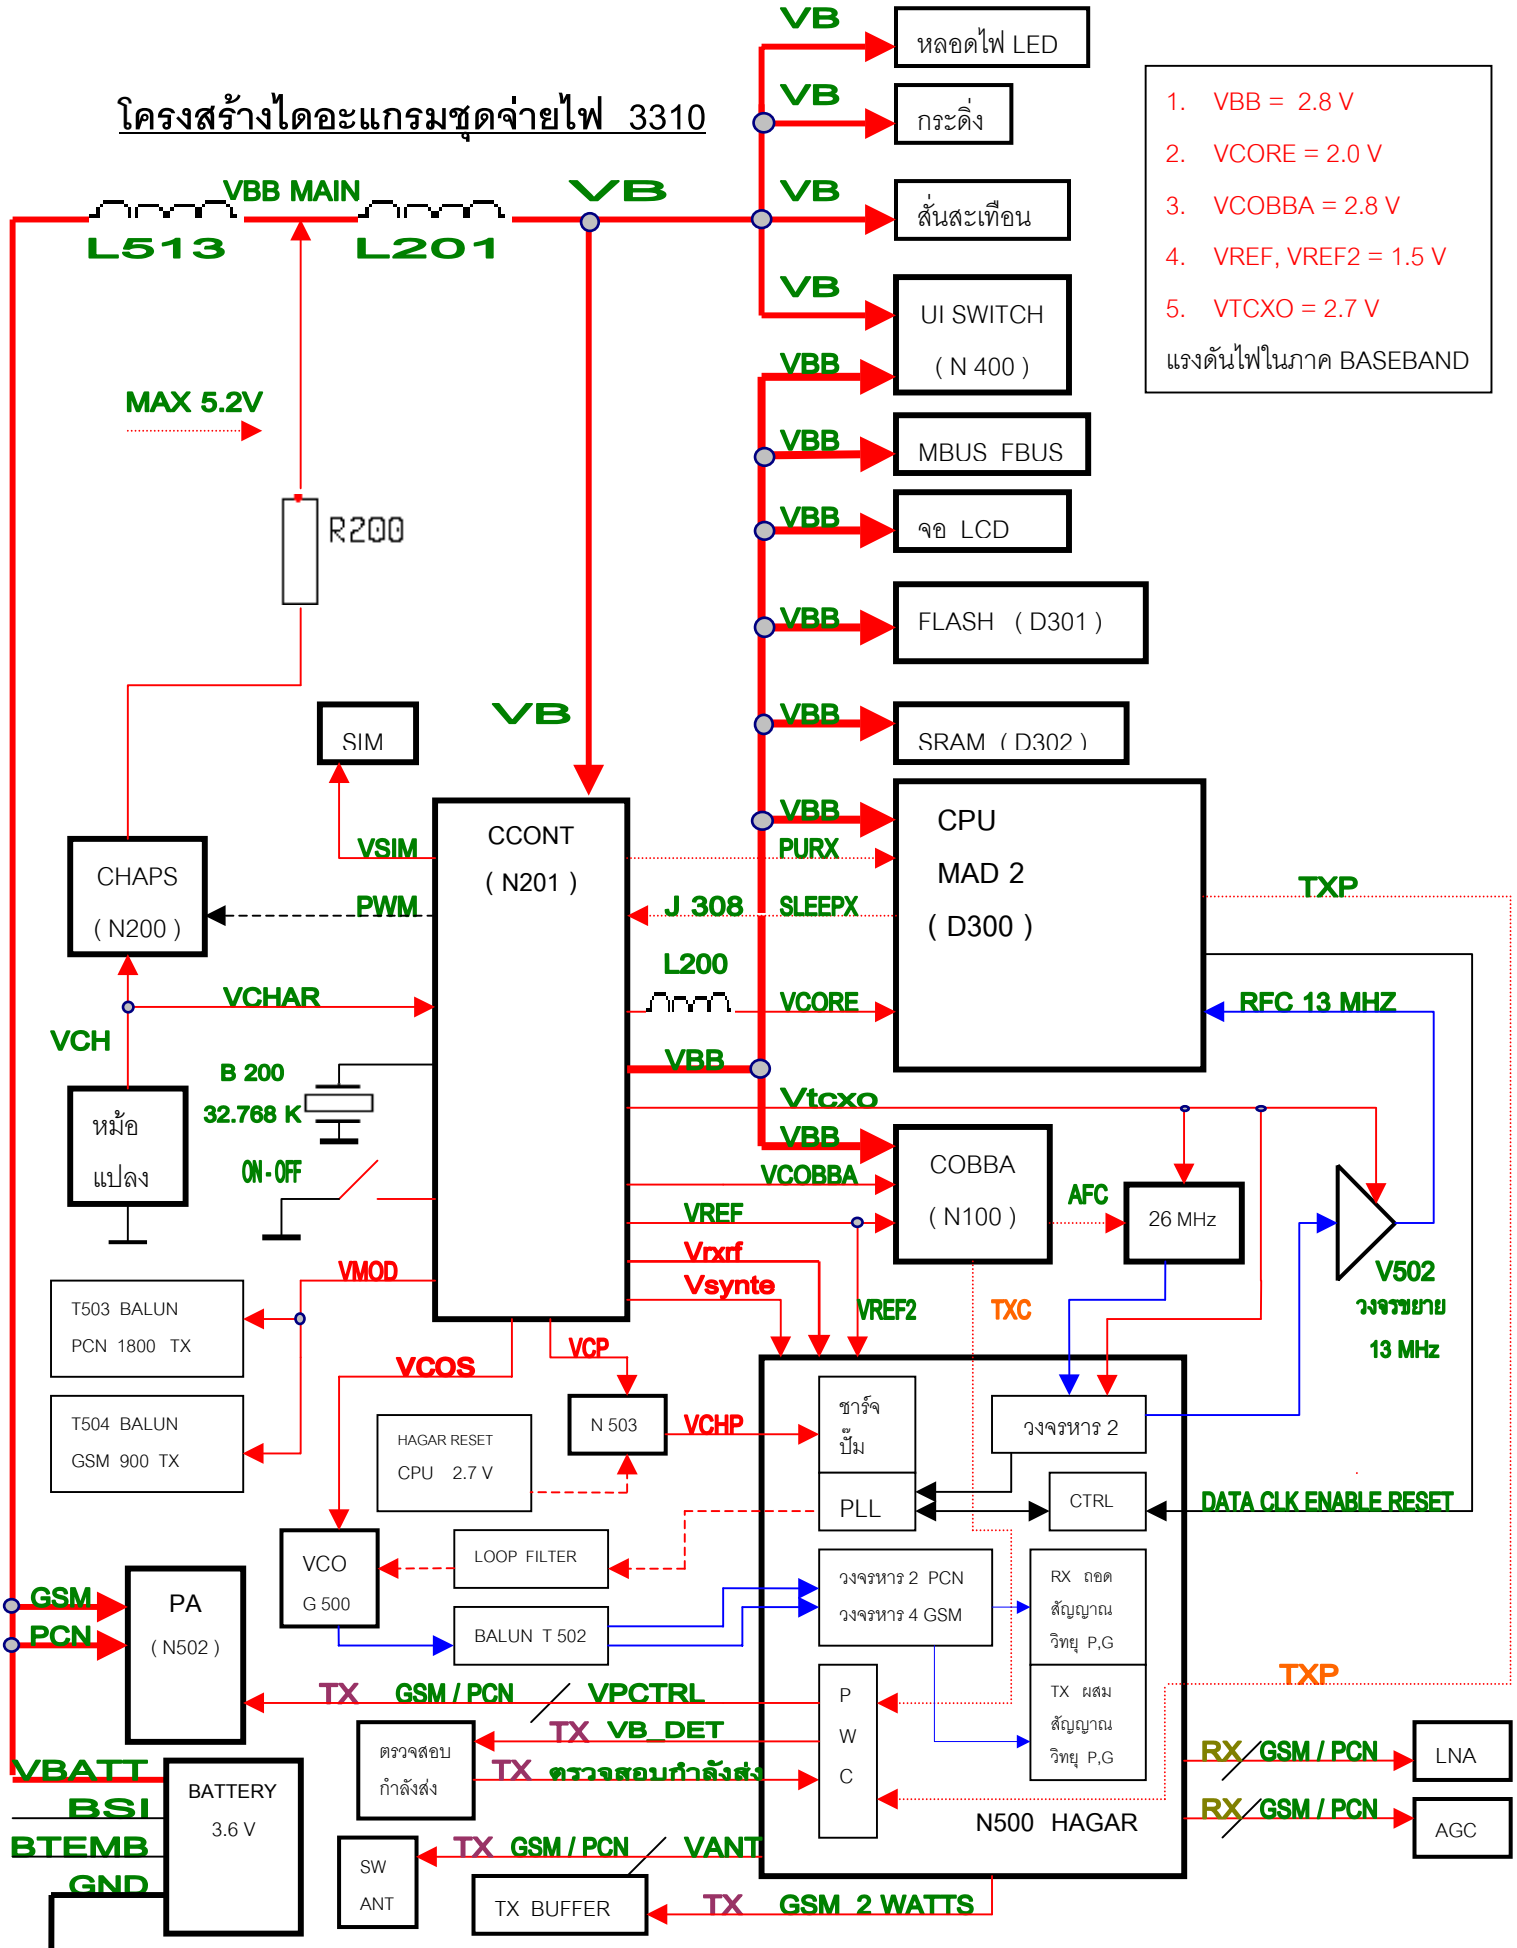

1. VBB = 2.8 V
2. VCORE = 2.0 V
3. VCOBBA = 2.8 V
4. VREF, VREF2 = 1.5 V
5. VTCXO = 2.7 V

แรงดันไฟในภาค BASEBAND

1. VRX	หรือ	Vrxrf	(VR2)	2.8 V	4. VTX	หรือ	Vmod	(VR7)	2.8 V
2. VSYN_1	หรือ	VCOS	(VR4)	2.8 V	5. VCP	ไฟจ่ายให้	N503		4.85 V
3. VSYN_2	หรือ	VSYNTE	(VR3)	2.8 V	6. Vchp	ไฟออกจาก	N503		4.75 V

แรงดันไฟจาก CCONT ที่จ่ายให้กับภาควิทยุที่ต้องใช้คำสั่ง ใน WINTESLA